

KÖNIG

SAS-GD100 / SAS-GD100U

Gas detector



Wartung Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasepel in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Testen Sie Ihren Gasmelder mindestens einmal pro Woche (z. B. können Sie mit einem Feuerzeug vorsichtig Gas vor dem Gasensor ausströmen lassen).
- Halten Sie den Gasmelder durch vorsichtiges Staubsaugen op sauber mit einem weichen Bürstenzopf (einmal pro Monat) frei von Staub.
- Verwenden Sie keine Reinigungsöfungen für Ihren Gasmelder, sondern wischen Sie ihn einfach mit einem leicht feuchten Tuch ab.
- Bemalen oder lackieren Sie den Gasmelder nicht.
- Verwenden Sie keine Sprühflaschen am oder in der Nähe des Gasmelders

Introduction

Garantisze votre propre sécurité chez vous, ce détecteur de gaz inflammable autonome, de type ménager conçu pour un usage intérieur uniquement. Lorsque la concentration de gaz atteint un certain niveau, le détecteur déclenche un signal visuel et sonore.

Specifications	
Detectable gases:	Natural gas: methane, ethane, propane, and butane. Liquefied petroleum gas (LPG): propane, butane, propylene and butylene
Power:	100-240 V AC–50/60 Hz
Rated load:	< 1.5 W
Alarm level:	< 20% LEL
Alarm volume:	> 85 dB
Temperature range:	-10°C–50°C
Relative humidity:	< 97% RH
Storage temperature:	-10°C–40°C
Dimensions:	67 x 67 x 112 mm
Weight:	122 g


Where to install the gas detector Before installing the gas detector we recommend checking, which type of gas is relevant for the room(s) you are placing a gas detector in.

Natural gas and town gas It should be installed in the room(s) where a gas leak is most likely to occur: installed above the level of a possible gas leak and near the ceiling; typically 0.3 m from the ceiling, in a place where air movement is not impeded by furniture and furnishings.

LPG It should be installed in the room(s) where the most frequently used appliance is accommodated and where a leak is most likely to occur. Install it as low as possible; typically 0.1 m above the floor and in a place where air movement is not impeded by furniture.

- Where not to install the gas detector**
- In a small enclosed space
 - Directly above a sink
 - Next to a door or window
 - Next to an extractor fan
 - In an area where the temperature may drop below -10°C or exceed 40°C
 - Where the wind could reach the sensor
 - In a damp or humid location

Operation

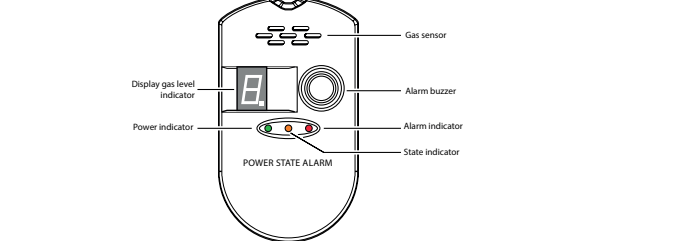

- Connect the gas detector to a power outlet. The green power indicator is constantly on, and it alarms with beep sound (red alarm flashes twice). The display gas level indicator displays “for about 4 minutes. Then the gas detector enters the alarm detection mode.
- When the concentration is 0, 1, 2 or the status indicator is off.
- Relativy stable is 3, the status indicator is red and the alarm indicator flashes. When the concentration is 3, 4 or 5, it alarms with a slow beep tone.
- When the display gas level indicator concentration is 4, 8, 9 alarms with the status indicator in red, \\alarm indicator constantly on.
- When the concentration falls below the defined value, the alarm returns to the normal state.

What to do in the event of an alarm sounding or the smell of gas even without an alarm Keep calm and carry out the following actions (not necessarily in the given order):

- Close the gas tap
- Turn off all gas appliances
- Extinguish all open flames, including all smoking materials
- Do not use any electrical equipment, including the gas detector apparatus
- Open doors and windows to increase ventilation
- Do not use a telephone in the building where the presence of gas is suspected

Maintenance Your gas detector will alert you to potentially hazardous gas concentrations in your home, if maintained properly. To maintain your alarm in proper working order, we recommend that you:

- Test your gas detector at least once per week (e.g. you can gently press a lighter to produce gas in front of the gas detector).
- Keep the gas detector free of dust by gently vacuuming the case with a soft brush attachment once per month
- Never use cleaning solutions on your gas detector, simply wipe with a slightly damp cloth
- Do not paint the gas detector
- Do not spray aerosols on or near the gas detector

Einleitung

Mit diesem nützlichen, frei stehenden Gasmelder für brennbare Gase sorgen Sie für Ihre Sicherheit im eigenen Haus (nur für Innenbereich). Sobald der Gaspegel ein bestimmtes Level erreicht, gibt der Gasmelder ein sichtbares und hörbares Signal.

Wartung Die Lebensdauer des Gasmelders wird für 3 Jahre garantiert. Für einen optimalen Schutz empfehlen wir, den Gasmelder alle 3 Jahre zu wechseln.

Spezifikationen	
Erkennbare Gase: Erdgas: Methan, Ethan, Propan und Butan. Flüssiges Propangas (LPG): Propan, Butan, Propylen und Butylen	
Betrieb: 100-240 V Wechselstrom (AC)–50/60 Hz	
Traglast: < 1,5 W	
Alarmstufe: < 20% LEL	
Laufstufen des Alarms: > 85 dB	
Temperaturbereich: -10°C–50°C	
Relative Luftfeuchtigkeit: < 97% RH	
Lagertemperatur: -10°C bis+40°C	
Abmessungen: 67 x 67 x 112 mm	
Gewicht: 122 g	

Installationsort und des gasdetektor Vor der installation von gasdetektor raden we aan te controleren welk type gas relevant is voor de ruimte(s) waar gasdetektor in wordt geplaatst.

Aandags en stadgas Installer in de ruimte(s) waar ontspanning van gas het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning en in de buurt van het plafond, meestal 0,3 m van het plafond, op een plaats waar de luchtstroming niet wordt getoerd door meubilair en stoffering.

LPG Installer in de ruimte(s) waar het meest gevaarlijke apparaat is ondergebracht en waar een ontspanning het meest waarschijnlijk zal optreden, hoger dan het punt van een mogelijke gasontspanning, meestal 0,3 m boven de vloer en op een plaats waar de luchtbevegingen niet worden gebierd door meubilair.

Wartung Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasen in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Direct boven een gootsteen
- Naast een deur of raam
- Naast een afzuigkap
- In een ruimte waar temperaturen van onder -10°C of hoger dan 40°C kunnen optreden
- Waar Schutz und Staub den Sensor mit hocher Luftfeuchtigkeit

Bediening In einem kleinen, geschlossenen Raum

- Direkt über einem Wäschbcken
- Neben einer Tür oder einem Fenster
- Neben einer Dunstabzugshaube
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -10°C fallen oder über 40°C steigen könnte
- Wo Schutz und Staub den Sensor mit hoher Luftfeuchtigkeit

Wer der Gasmelder installiert werden sollte Vor der Installation der Gasmelders sollten Sie überprüfen, welche Art von Gas für das/die Zimmer, in dem/denen Sie einen Gasmelder nutzen wollen, relevant sind.

Erdgas und Stadtgas Installieren Sie den Räumen in einem Raum, in dem/denen ein Gasleck am wahrscheinlichsten ist. Er sollte in einem Bereich nahe der Decke installiert sein in der Regel mit einem Abstand von 0,3 m von der Decke). Außerdem sollte er an einem Ort installiert sein, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel oder andere Einrichtungselemente behindert werden.

Flüssiges Propanag Er sollte in dem Raum bzw. den Räumen installiert werden, in dem das/die am häufigsten verwendete(n) Geräte(n) untergebracht ist/sind und wo ein Leck am wahrscheinlichsten ist. Installieren Sie ihn so tief wie möglich (in der Regel 0,1 m über dem Boden) und an einem Ort, an dem die Luftströmung nicht durch Möbel behindert werden.

Wer der Gasmelder nicht installiert werden sollte

- In einem kleinen, geschlossenen Raum
- Direkt über einem Wäschbcken
- Neben einer Tür oder einem Fenster
- Neben einer Dunstabzugshaube
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -10°C fallen oder über 40°C steigen könnte
- Wo Schutz und Staub den Sensor mit hoher Luftfeuchtigkeit

Bediening

- Sluit de gasdetektor aan op een stopcontact. Het groene lampje is constant aan, en de 4 rode waarschuwingslichten met een pieptoon (rood alarm knippert tweemaal). De display gasniveau indicator geeft “gedurende 4 minuten. Dan begint de gasdetektor met de alarm detectie modus.
- Wanneer de concentratie 0, 1 of 2 is de statusindicator is uit.
- Als de concentratie is 3, 4 of 5, knippert de statusindicator rood en de alarm indicator knippert. Wanneer de concentratie is 3, 4 of 5, knippert de statusindicator rood en de alarm indicator knippert.
- Wanneer de concentratie 6, 7, 8 of 9 is wordt de gasmelder met een snelle pieptoon.
- Wanneer de concentratie van de display van de gasniveauindicator 4, 8, 9 is wordt de gasmelder met de statusindicator in het rood en de alarmindicator constant in het rood.
- Wanneer de concentratie lager is dan de opgegeven waarde herstelt het alarm naar de normale toestand.

- Coloque o detector de gás a uma toma de corrente. O indicador verde de iluminação, y la alarma emitirá un pitido (el indicador de alarma parpadeará dos veces). El display gas nivel de gas indica “durante unos 4 minutos. Después de eso, el detector entrará en modo de detección de alarma.
- Si la concentración de gas es 0, 1 o 2, el indicador de estado está apagado.
- Si la concentración es de 3, el indicador de estado se pondrá rojo y el indicador de alarma parpadeará. Si la concentración es de 3, 4 o 5, el alarmador emite un pitido rápido.
- Si la concentración es de 6, 7, 8 o 9 la alarma emitirá pitidos rápidos.
- Cuando la concentración de la pantalla de nivel de gas es 4, el indicador de estado se pondrá rojo y el indicador de alarma se iluminará en rojo permanentemente.
- Si la concentración baja del valor definido, la alarma volverá a su estado normal.

Qué hacer cuando suene la alarma o huelo a gas aunque no saite la alarma Mantenga la calma e siga las siguientes instrucciones (no necesariamente en este orden):

- Apague todos los aparatos que funcionan con gas
- No encienda ni apague ningún equipo eléctrico, incluyendo el aparato de detección de gas
- Abra puertas y ventanas para favorecer la ventilación
- No utilice el teléfono en el edificio en el que se sospeche que hay presencia de gas

Maintienement Si lo mantiene debidamente, su detector de gas avisará de concentraciones de gas potencialmente peligrosas en su hogar. Para mantener su alarma en correcto funcionamiento, recomendamos que:

- Pruebe su detector de gas al menos una vez por semana (e.g. puede pulsar un mechero dentro de sensor de gas)
- Mantenga el detector de gas limpio de polvo, aspirando suavemente la carcasa una vez al mes con el accesorio de cepillo blando
- No utilice nunca soluciones de limpieza sobre su detector, simplemente frotelo con un paño ligeramente húmedo
- No pulverice aerosoles sobre ni junto al detector de gas

Manutenimento Si lo mantiene debidamente, su detector de gas avisará de concentraciones de gas potencialmente peligrosas en su hogar. Para manter su alarma em funcionamento, recomendamos que:

- Pruebe su detector de gas al menos una vez por semana (e.g. puede pulsar un mechero dentro de sensor de gas)
- Mantenga el detector de gas limpio de polvo, aspirando suavemente la carcasa una vez al mes con el accesorio de cepillo blando
- No utilice nunca soluciones de limpieza sobre su detector, simplemente frotelo con un paño ligeramente húmedo
- No pulverice aerosoles sobre ni junto al detector de gas

Wat te doen in geval er een alarm klinkt of er een gasgeur is, zelfs zonder een alarm Blijf kalm en doe de volgende actie(s) niet noodzakelijk in de gegeven volgorde:

- Doof al het open vuur, met inbegrip van al het rokend materiaal
- Schakel alle apparaten uit
- Schakel geen elektrische apparatuur aan of uit, inclusief de gasdetectieapparatuur
- Open deuren en ramen om de ventilatie te verhogen
- Gebruik geen telefoon in het gebouw waar de aanwezigheid van gas wordt vermoed

Onderhoud Uw gasdetector waarschuwt u voor potentieel gevaarlijke concentraties van gas in uw huis wanneer deze op de juiste wijze is onderhouden. Om uw alarm correct te blijven functioneren, raden wij aan dat u:

- U uw gasdetector minstens een keer per week test (u kunt bijvoorbeeld voorzichtig met een aansteker gas produceren in de voorkant van de detector)
- Houd de gasdetector stórfrij door maandelijks voorzichtig de behuizing te stofzuigen met een zacht borsteltje
- Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op uw gasdetector, maar neem deze af met een licht vochtig doekje
- Verf de gasdetector niet
- Gebruik geen spruithouers op of nabij de gasdetector

Introduzione Garantierte la sicurezza in casa vostra con questo utile allarme per gas infiammabile indipendente, da casa e per uso interno. Quando la concentrazione di gas raggiunge un determinato livello, il rilevatore emette un segnale acustico e visivo.

Avvertenza La funzionalità del rilevatore di gas è garantita per 3 anni. Per una protezione ottimale raccomandiamo la sostituzione del rilevatore di gas ogni 3 anni

Caratteristiche

- Gas rilevati: Gas naturale: metano, etano, propano e butano. Gas di petrolio liquefatto (GPL): propano, butano, propilene e butilene
- Power: 100-240 V AC–50/60 Hz
- Carico misurato: < 1.5 W
- Nivel de alarme: < 20% LEL
- Volume de alarma: > 85 dB
- Intervallo di temperatura: -10°C–50°C
- Umidità relativa: < 97% RH
- Temperatura di conservazione: -10°C–44°C
- Dimensioni: 67 x 67 x 112 mm
- Peso: 122 g

Dove installare il rilevatore di gas Prima di installare il rilevatore di gas raccomandiamo di controllare che tipo di gas può essere presente nella stanza(s) dove sarà collocato il rilevatore.

Gas naturale e gas illuminante Dove essere installato in stanze dove il più probabile che si verifichi una perdita di gas: al di sopra del livello della possibile perdita e vicino al soffitto; solitamente a 0,3 m dal soffitto, dove il movimento dell'aria non è bloccato da mobili o scaffali.

GPL Dove essere installato in stanze dove si trovano gli elettrodomestici ed il più probabile che si verifichi una perdita di gas. Va installato il più basso possibile, a circa 0,1 m dal pavimento, dove il movimento dell'aria non è bloccato dai mobili o scaffali.

Dove non installare il rilevatore di gas

- In uno spazio piccolo e chiuso
- Direttamente sopra una pia
- Proxmo a una porta o un janela
- Proxmo a una ventoina de extraçção
- Nua zona em que a temperatura pode descer abaixo dos -10°C ou exceder 40°C
- Onde a humidade e o pó possam bloquear o sensor
- Nua local húmido

Dove non installare il rilevatore di gas

- In uno spazio piccolo e chiuso
- Direttamente sopra un lavandino
- Vicino a una porta o a una finestra
- Di fianco a una ventoina
- In un'area dove la temperatura potrebbe scendere oltre -10°C o superare i 40°C
- Onde a umidità e il polvere potrebbero bloccare i sensori
- In un'area umida o con ristagni

Funcionamiento Antes de instalar el detector de gas, recomendamos que verifique que tipo de gas es relevante para o(s) aposento(s) em que esta a instalar.


Gas natural e gás de cidade Deve ser instalado nos aposentos em que a fuga de gás tem maior possibilidade de ocorrer: acima do nível de uma possível fuga de gás e perto do tecto, tipicamente a 0,3 m do tecto, num local em que o circulação do ar não seja dificultada por móveis e acessórios.

GPL Deve ser instalado nos aposentos em que se situa o aparelho usado com maior frequência e em que a fuga tem maior possibilidade de ocorrer. Instale isto em baixo quanto possível, tipicamente 0,1 m acima do chão e num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília.

Dove non installare il rilevatore di gas

- In uno spazio piccolo e chiuso
- Direttamente sopra una lavandino
- Vicino a una porta o a una finestra
- Di fianco a una ventoina
- In un'area dove la temperatura potrebbe scendere oltre -10°C o superare i 40°C
- Onde a umidità e il polvere potrebbero bloccare i sensori
- In un'area umida o con ristagni

Funcionamiento Antes de instalar el detector de gas, recomendamos que verifique que tipo de gas es relevante para o(s) aposento(s) em que esta a instalar.

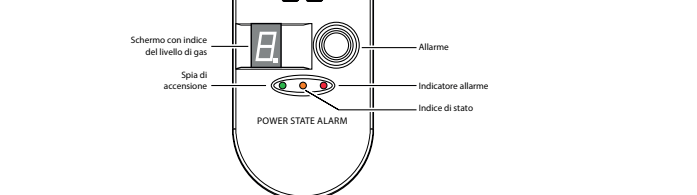

- Ligue o detector de gás a uma tomada de parede. O Indicador de ligação verde está constantemente aceso e emite um alarme com um aviso sonoro (o indicador de alarme vermelho pisca duas vezes). O mostrador indicando o nível de gás apresenta “por cerca de 4 minutos. Depois disso, o detector entra em modo de deteção de alarme.
- Quando a concentração é 0, 1 ou 2 o indicador de estado está apagado.
- Quando a concentração é 3, 4 ou 5, emite um alarme com um tom de bipo rápido.
- Quando a concentração é 6, 7, 8 ou 9, emite um alarme com um tom de bipo lento.
- Quando a concentração no mostrador indicador de nível de gás é 4, emite um alarme com o indicador de estado a vermelho e o indicador de alarme constantemente aceso e vermelho.
- Quando a concentração de gás na tela do nível de gás é 4, emite um alarme com o indicador de estado a vermelho e o indicador de alarme constantemente aceso e vermelho.
- Quando a concentração de gás na tela do nível de gás é 4, emite um alarme com o indicador de estado a vermelho e o alarme ou do chegar à gás mesmo na ausência de alarme. Mantenha-se calmo e execute as seguintes ações tão necessariamente quanto possível:

- Apague todos os aparelhos a gás
- Extinga todos os chamas, incluindo todos os materiais fumegantes
- Desligue todos os aparelhos a gás
- Não ligue ou desligue qualquer equipamento eléctrico, incluindo o aparelho de deteção de gás
- Abra as portas e janelas para aumentar a ventilação
- Não use um telefone no edifício em que se suspeita da existência de gás

Manténance O seu detector de gás avisa-lo de concentrações de gás potencialmente perigosas em casa, se a manutenção for correcta. Para manter o seu alarme em correcto funcionamento, recomendamos que:

- Teste o seu detector de gás pelo menos uma vez por semana (p. ex. pressione profissionalmente um isqueiro para libertar gás em frente do sensor de gás)
- Mantenha o detector de gás livre de pó, aspirando cuidadosamente o compartimento com um adaptador de escova macia, uma vez por mês
- Nunca use soluções de limpeza no seu detector de gás, limpe simplesmente com um pano ligeiramente húmido
- Não pinte o detector de gás
- Não use aerosóis no detector de gás ou perto dele

Cosa fare in caso di allarme o se si sente odore di gas anche senza allarme Mantenga la calma e segua le seguenti istruzioni (non necessariamente in quest'ordine):

- Estinguere le possibili fiamme accese, inclusi i materiali fumogeni
- Spegnete tutti gli apparecchi a gas
- Non accendete o spegnete alcun dispositivo elettrico, incluso il rilevatore di gas
- Aprire porte e finestre pur aumentare la ventilazione
- Non usare un telefono nell'edificio dove si sospetta la presenza di gas

Manutenção O seu detector de gás informa in merito ai possibili rischi di concentrazione di gas in casa, se preservato accuratamente. Per preservare l'allarme in condizioni ottimali raccomandiamo quanto segue:

- Testare il rilevatore di gas almeno una volta a settimana (es. premendo deliberatamente sull'acceleratore per far uscire il gas davanti al sensore)
- Mantenere il rilevatore di gas pulito da polvere pulendo delicatamente l'interno con una morbida spazzola una volta al mese
- Non usare detergenti liquidi sul rilevatore, passarlo semplicemente con un panno leggermente umido
- Non dipingere il rilevatore di gas
- Non spruzzare spray sopra o vicino al rilevatore di gas

Introducción La seguridad de su hogar está garantizada con esta útil alarma de gas inflamable autónoma, doméstica y sólo para uso en interior. Si la concentración de gas alcanza cierto nivel, el detector emite una señal visual y sonora.

Avvertenza La útil utilí del detector de gas è garantizada per 3 años. Para una protección óptima, recomendamos cambiar el detector de gas cada 3 años.

Spezifikationen

- Gas detectados: Gas natural: metano, etano, propano y butano. Gas licuado del petróleo (GPL): propano, butano, propileno y butileno
- Alimentación: 100-240 V CA–50/60 Hz
- Carga nominal: < 1.5 W
- Nivel de alarma: < 20% LEL
- Volume de alarma: > 85 dB
- Margen de temperatura: -10°C–50°C
- Humidade relativa: < 97% RH
- Temperatura de conservação: -10°C–44°C
- Dimensões: 67 x 67 x 112 mm
- Peso: 122 g

Donde instalar el detector de gas Antes de instalar el detector de gas, e recomendamos comprobar qué tipo de gas es relevante en la(s) habitación(es) en la(s) que va a colocar un detector de gas.

Gas natural y gas ciudad Debe ser instalado en las habitaciones en las que sea más probable que se produzca una fuga de gas: instalado por encima del nivel de la posible fuga de gas y cerca del tecto, normalmente a 0,3 m del tecto y en un lugar en el que la circulación del aire no se ve obstaculizada por muebles u otros objetos.

GPL Debería instalarse en las habitaciones en las(s) que se encuentre el aparato más utilizado y donde haya más probabilidades de que se produzca una fuga. Instálalo lo más abajo posible; normalmente a 0,1 m sobre el suelo y en un lugar en el que la circulación del aire no se ve obstaculizada por el mobiliario.


Donde non instalar el detector de gas

- En un espacio reducido y cerrado
- Justo encima de un lavandino
- Junto a una ventana o puerta
- Junto a un extractor
- En una zona en la que la temperatura baje de los -10°C superior 40°C
- Onde a polvo y la humedad pueda bloquear el sensor

Manutenimento Zory vor eigen veiligheid in huis. Niet met handige vrijstaand brandgas alarm voor huishoudens dat uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenin. Wanneer de concentratie van een bepaald niveau bereikt geeft de detector een visueel en akoestisch signaal.

Wartung Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasen in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Direct boven een gootsteen
- Naast een deur of raam
- Naast een afzuigkap
- In een ruimte waar temperaturen van onder -10°C of hoger dan 40°C kunnen optreden
- Waar vuul en stof van de

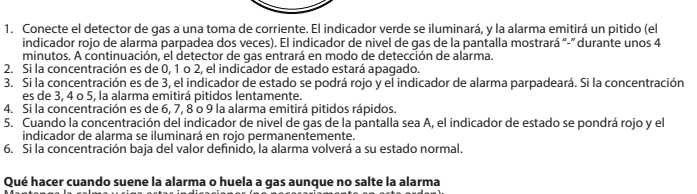

Donde instalar el detector de gas Antes de instalar el detector de gas, e recomendamos comprobar qué tipo de gas es relevante en la(s) habitación(es) en la(s) que va a colocar un detector de gas.

Gas natural y gas ciudad Debe ser instalado en las habitaciones en las que sea más probable que se produzca una fuga de gas: instalado por encima del nivel de la posible fuga de gas y cerca del tecto, normalmente a 0,3 m del tecto y en un lugar en el que la circulación del aire no se ve obstaculizada por muebles u otros objetos.

GPL Debería instalarse en las habitaciones en las(s) que se encuentre el aparato más utilizado y donde haya más probabilidades de que se produzca una fuga. Instálalo lo más abajo posible; normalmente a 0,1 m sobre el suelo y en un lugar en el que la circulación del aire no se ve obstaculizada por el mobiliario.

Donde non instalar el detector de gas

- En un espacio reducido y cerrado
- Justo encima de un lavandino
- Junto a una ventana o puerta
- Junto a un extractor
- En una zona en la que la temperatura baje de los -10°C superior 40°C
- Onde a polvo y la humedad pueda bloquear el sensor

Maintienement Zory vor eigen veiligheid in huis. Niet met handige vrijstaand brandgas alarm voor huishoudens dat uitsluitend bedoeld is voor gebruik binnenin. Wanneer de concentratie van een bepaald niveau bereikt geeft de detector een visueel en akoestisch signaal.

Wartung Ihr Gasmelder alarmiert Sie über möglicherweise gefährliche Gasen in Ihrem Haus, wenn er richtig gepflegt wird. Um Ihren Melder in einwandfreiem Zustand zu halten, empfehlen wir Ihnen folgendes:

- Direct boven een gootsteen
- Naast een deur of raam
- Naast een afzuigkap
- In een ruimte waar temperaturen van onder -10°C of hoger dan 40°C kunnen optreden
- Waar Schutz und Staub den Sensor mit hoher Luftfeuchtigkeit

Bediening In einem kleinen, geschlossenen Raum

- Direkt über einem Wäschbcken
- Neben einer Tür oder einem Fenster
- Neben einer Dunstabzugshaube
- In einem Bereich, in dem die Temperatur unter -10°C fallen oder über 40°C steigen könnte
- Wo Schutz und Staub den Sensor mit hoher Luftfeuchtigkeit

- Conecte el detector de gas a una toma de corriente. El indicador verde se iluminará, y la alarma emitirá un pitido (el indicador de alarma parpadeará dos veces). El display gas nivel de gas indica “durante unos 4 minutos. Después de eso, el detector entrará en modo de detección de alarma.
- Si la concentración de gas es 0, 1 o 2, el indicador de estado está apagado.
- Si la concentración es de 3, el indicador de estado se pondrá rojo y el indicador de alarma parpadeará. Si la concentración es de 3, 4 o 5, el alarmador emite un pitido lento.
- Si la concentración es de 6, 7, 8 o 9 la alarma emitirá pitidos rápidos.
- Cuando la concentración de la pantalla de nivel de gas es 4, el indicador de estado se pondrá rojo y el indicador de alarma se iluminará en rojo permanentemente.
- Si la concentración baja del valor definido, la alarma volverá a su estado normal.

Qué hacer cuando suene la alarma o huelo a gas aunque no saite la alarma Mantenga la calma e siga estas instrucciones (no necesariamente en este orden):

- Apague todos los aparatos que funcionan con gas
- No encienda ni apague ningún equipo eléctrico, incluyendo el aparato de detección de gas
- Abra puertas y ventanas para favorecer la ventilación
- No utilice el teléfono en el edificio en el que se sospeche que hay presencia de gas

Mantenimento Si lo mantiene debidamente, su detector de gas avisará de concentraciones de gas potencialmente peligrosas en su hogar. Para manter su alarma em funcionamento, recomendamos que:

- Pruebe su detector de gas al menos una vez por semana (e.g. puede pulsar un mechero dentro de sensor de gas)
- Mantenga el detector de gas limpio de polvo, aspirando suavemente la carcasa una vez al mes con el accesorio de cepillo blando
- No utilice nunca soluciones de limpieza sobre su detector, simplemente frotelo con un paño ligeramente húmedo
- No pulverice aerosoles sobre ni junto al detector de gas

Manutenimento Si lo mantiene debidamente, su detector de gas avisará de concentraciones de gas potencialmente peligrosas en su hogar. Para manter su alarma em funcionamento, recomendamos que:

- Pruebe su detector de gas al menos una vez por semana (e.g. puede pulsar un mechero dentro de sensor de gas)
- Mantenga el detector de gas limpio de polvo, aspirando suavemente la carcasa una vez al mes con el accesorio de cepillo blando
- No utilice nunca soluciones de limpieza sobre su detector, simplemente frotelo con un paño ligeramente húmedo
- No pulverice aerosoles sobre ni junto al detector de gas

Introdução Garanta a sua própria segurança em casa com este útil alarme de gás inflamável autónomo, de tipo doméstico e feito apenas para uso interno. Quando a concentração de gás atinge um certo valor, o detector provenciona um sinal visual e audível.

Aviso A útil utilí do detector de gás é garantida por 3 anos. Recomendamos que substitua o detector de gás de 3 em 3 anos, para óptima protecção.

Especificações

- Gases detectáveis: Gás natural: metano, etano, propano e butano. Gás de petróleo liquefeito (GPL): propano, butano, propileno e butileno
- Alimentação: CA de 100-240 V–50/60 Hz
- Carga nominal: < 1.5 W
- Nível de alarme: < 20% LEL
- Volume do alarme: > 85 dB
- Intervalo de temperatura: -10°C–50°C
- Humidade relativa: < 97% RH
- Temperatura de armazenamento: -10°C–44°C
- Dimensões: 67 x 67 x 112 mm
- Peso: 122 g

Onde instalar o detector de gás Antes de instalar o detector de gás, recomendamos que verifique que tipo de gás é relevante para o(s) aposento(s) em que esta a instalar.

Gas natural e gás de cidade Deve ser instalado nos aposentos em que a fuga de gás tem maior possibilidade de ocorrer: acima do nível de uma possível fuga de gás e perto do tecto, tipicamente a 0,3 m do tecto, num local em que o circulação do ar não seja dificultada por móveis e acessórios.

GPL Deve ser instalado nos aposentos em que se situa o aparelho usado com maior frequência e em que a fuga tem maior possibilidade de ocorrer. Instale isto em baixo quanto possível, tipicamente 0,1 m acima do chão e num local em que a circulação do ar não seja dificultada pela mobília.

Donde instalar o detector de gás

- Em um espaço pequeno e fechado
- Diretamente sobre uma pia
- Próximo de uma porta ou janela
- Próximo de uma ventoina de extração

KONIG

- 1. Et område der temperaturen kan synke til under -10°C eller over 40°C
- Slæder der smus og stav kan blokkere sensoren
- I9 et faldt styk

Drift

- Ζ ια μικροί, κλιματικός χώρος
- Αφούγκισ νότια από νεροπίστη
- Αίλινα σε μήτριες ή παροήθια
- Αίλινα σε απορροφητήρες
- Σε πρυαυγία, όμοια ή θερμότητα είναι πιθανόν να είναι υψηλότερη από τους -10°C ή να ξεπεράσει τους 40°C

Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η σωστή χρήση λόγω ρύθμιση των ανώτερων

- Ζ ια μικροί, κλιματικός χώρος



- Koble gæddeturbinen til et strømtak. Den grønne strømlampe er kontinuerlig i gang, og den larer pågyldejer (red alarmlampa) blinker to ganger). Lampen som viser strømlampen viser "1" ca. 4 minutter. Så starter gæddeturbinen alarmdetektormodul.
- Når konsentrasjonen er 0, 1 eller 2 strømlampen av.
- Når konsentrasjonen er 3, strømlampen og det alarmlampen blinker. Når konsentrasjonen er 3, 4 eller 5 varsler den med en langsom pipetone.
- Når konsentrasjonen er 6, 7, 8 eller 9 varer den med en rask pipetone.
- Når lampen som viser konsentrasjonen til gassens nivå er A, varsler den ved at statuslampen blinker rødt og at alarmlampen er kontinuerlig på og viser red.
- Hvis konsentrasjonen faller under den definerede verdien, går alarmen tilbake til normal tilstand.

Dette gjelder det hvis du herer alarmen eller du lukker gass uten at alarmen går av
Ta det med to og gjør følgende (ikke nødvendigvis i denne rekkefølge):

- Slukk alle åpne flammer, inkludert all røykende materialer
- Slå av apparatene
- Ikke stå på eller nær av et elektriske utrykkest, inkludert gassdeteksjonsapparatet
- Åpne dører og vinduer for bedre ventilasjon
- Ikke bruk telefon, lydløs mobiltelefon eller noen mistenker at der er gasslekkasje

Vedlikehold
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:


- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

Veiledning
Hvis den vedlikeholdes på riktig måte, vil gæddeturbinen varsle deg om potensielt farlige gasskonsentrasjoner i hjemmet ditt. Vi anbefaler at du gjør følgende for å sørge for at det alarmen er i forskriftsmessig stand:

- Test gæddeturbinen minst en gang i uken (kan du for å forsikre tette en lighter for å produsere gass under gassenssen)
- Sørg for at gæddeturbinen eller i nærheten med stav ved i forskriftlig tørke stav av den, en gang i måneden
- Hvis gæddeturbinen med en fullt fullt, bruk alltid rengjøringsmiddel
- Ikke mål gæddeturbinen
- Ikke bruk spraybølker på eller nær gæddeturbinen

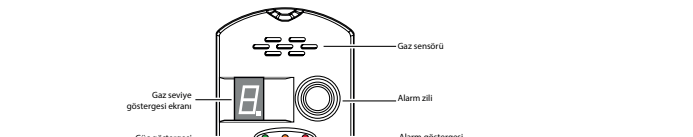

- Detektor plynnoy pripoike te elektrické zásuvky. Zelený indikátor napájania bude trvalo svietiť a vydá signál formou pípnutia (zelený indikátor alarmu blbka dvakrát). Indikátor ozvone plynu na displeji na asi 10minúty zobrazí".
Potom sa detektor plynnoy prepne do režimu detekcie plynnoy.
- Keď koncentrácia dosiahne hodnotu 0,1 alebo 2, indikátor stavu nebude svietiť.
- Keď koncentrácia dosiahne hodnotu 0,3, indikátor stavu bude červený a indikátor alarmu bude blikať. Keď koncentrácia dosiahne hodnotu 0,4 alebo 5, odjde z signalizácie s pomalým tónom pípnutia.
- Keď koncentrácia dosiahne hodnotu 6,7, 8 alebo 9, odjde z signalizácie s rýchlym tónom pípnutia.
- Keď indikátor ozvone plynu na displeji zobrazuje A, signalizuje túto ozvonečným indikátorom stava a indikátor alarmu bude trvalo červený.
- Keď ozvoneč koncentrácie pokvse pod zadefinovanú hodnotu, alarm sa prepne do štandardného stavu.

Co robiť v prípade vydávania zvuku alarmom alebo ak budete cítiť plyn bez vydávania alarmu
Začínajúce príznaky výskytu naliehavého činnosti (nie nutne v uvedenom poradí):
• Zhasnite všetky otvorené plamene vrátane všetkých dynamických materiálov
• Vypnite všetky spotrebiče
• Neopúšťajte ani neupravujte žiadne elektrické zariadenia vrátane prístroja na detekciu plynnoy
• Otvorené dvere a okná zrychlíte prúdenie vzduchu
• Dávajte, kde je požadované na prístupnom mieste, nepoužívajte telefón.

Udržba
V prípade vykonávania správnej údržby bude váš detektor plynnoy signalizovať potenciálne nebezpečné koncentrácie plynnoy vo vašej domácnosti.
• Testujte detektor plynnoy pravidelne v uvedenom poradí:
• Očistite váš detektor plynnoy aspoň raz za týždeň (nemôže jemne stlačiť zapalovač, ktorý bude generovať plyn, a nčistiť ho pred inštaláciou).

- Pravidelne testujte detektor plynnoy jemným vysývaním čistiny mäkkou kefkou za mesiac
- Niekoľko detektor plynnoy nikdy nepoužívajte súčasne; jednoducho ho utrite slabou navlhčenou tkaninou
- Detektor plynnoy neverte! Nie je určený na opravu.
- Na ani v blízkosti detektora plynnoy nestriekajte aerosóly

leavds
Nodrošnit litožnau šav mājokli. Izmantojte šio laismedį savarūpiškai. Gėzes detektoras, kas pareždės mājaimenišėm išeitūru drožianai. Kad gėzes koncentracija sieksiu netolimesi linijai, detektoras redzdam uzvirdzams signālu.

BRIDNIJAMS

Gāzes detektora darbūmūa garantija ir 3 gadi. Optimāli aizsargāzibiti ieteicams pec 3 gadiem gāzes detektoru nomainit.

Specifikācija

- Nosaukums gāzes: dabāgāzes, metāns, etāns, propāns un butāns, šķidrānāzītais naftas gāzes, propāns, butāns, propilēns un butilēns
- Strāva: 100-240 V maiņstrāva –50/60 Hz
- Nominālā strāve: < 1.5 W
- Traukums lineārs: <20% špriedze zemākā robeža
- Signāla skaļums: >85 dB
- Temperatūras diapazons: -10°C – 50°C
- Relatīvā viškosība: <97 %
- Glabāšanas temperatūra: -10°C –40°C
- Izмери: 67 x 67 x 112 mm
- Svārs: 122 g

Kur uzstādīt gāzes detektoru

Pirms gāzes detektora uzstādīšanas ieteicams pārbaudīt, kādā veidā gāze ir saistoja ar telpu(ām), kurā(š) novietosiet gāzes detektoru.

Dabāgāze un plīvētas gāze
Tas jāuzstādā telpā(š), kur dabāgāzei iespējams ir atvēršanās. Uzstādiet detektoru virs iespējams gāzes noplūdes vietas, griezum tuvināt – parasti 0,3 m attālumā no griezum, vietu, kur gāsa plūsmu nekad nebūs cieti priekšmeti.

Šķidrānāzītais naftas gāze
Detektors jāuzstādā telpā(š), kur izvērtais viškosība liekotā iekārtā un gāzes noplūdes iespējams ir vislielākā. Uzstādiet detektoru pēc iespējas zemāk, kur izvērtais viškosība ir 1 m virs grīdas, vietu, kur gāsa plūsmu

Kur neuzstādīt gāzes detektoru
• Mazā, ierobežotā vietā

- Blakus durvīm vai logam
- Blakus ventilatoram
- Vietā, kur temperatūra var nokristies zem -10°C vai paaugties virs +40°C
- Vietā, kur neturam un putekļi var nobloķēt sensoru
- Slāpā vai mitrā vietā nekad nebūle.

Eksploatacija

1. Savienojiet gāzes detektoru ar kontroltauki. Zāģis strāvina indikators deg nepārtraukti, un par traucēm tiek ziņots ar skaņas signālu (sarkanais indikators mirgo divas reizes). Displeja gāzes līmeņa indikators apturam.

4. minūtes laikā... Tad gāzes detektors sēdēdās traucēšanas noteikšanas režīmā.
Ja koncentrācija ir 0,1 vai 2, dzīvības indikators ir dzilgs.
Kad koncentrācija ir 0,3, dzīvības indikators ir sarkans un traucēšanas indikators mirgo. Kad koncentrācija ir 3, 4 vai 5, atkān ir signāli.

4. Kad koncentrācija ir 6,7, 8 vai 9, atkān būs signāli.
A par traucēm tiek ziņots ar skaņas dzīvības indikatoru, un traucēšanas indikators nepārtraukti ir sarkans.
Aizveriet durti un logus, lai novērstu vārdināšanu.
• Nelietojiet tālruni ēkā, kur pastāv gāzes klātbūtnes vārdība

Apkure
Gāzes detektors brīdina (ja par potenciāli iespējams) gāzes koncentrācijā jūsu mājokli, ja tas tiks atbilstoši uzturēts. Lai uzturētu detektoru labā darbībā katrreiz, ieteicams veikt zemāk minētās darbības:

- Kad displeja gāzes līmeņa indikators mirgo, izņemiet detektoru (ņemiet, vietā virsli nospiest šķitavas pultsensors priekšā)
- Turiet gāzes detektoru virs galvas un pūšiet, reti mēnu virsli nedot kopu ar pūšējmašīnu mikro birsti
- Gāzes detektora tīrīšanai nekad nelietojiet šķidrās vielas, vienkad noslaukiet to ar nedaudz mitru drānu
- Nekrīšgājiet uz detektoru
- Neizmēģiniet aerosolus uz gāzes detektora vai tā tuvumā

Ko darīt, atkānnot traucēšanas signālu vai sajūtot gāzes smaku pat bez signāla
Izņābijiet mēru un visciēt zemāk minētās darbības:
• Izņemiet visas atkāģtas lietas, tai skaitā smēķēšanas materiālus
• Izslēdziet visas gāzes iekārtas
• Neieslēdziet un neizslēdziet nekādas elektroiekārtas, tai skaitā gāzes detektoru
• Aizveriet durti un logus, lai novērstu vārdināšanu
• Nelietojiet tālruni ēkā, kur pastāv gāzes klātbūtnes vārdība

Uzvāds
Gāzes detektors sava nauk sauguma (ja nādas) laikā bet kur parastamo degējūgu dūmu gāzes signālizācija, sākas nāduoti tik patalpoje. Kad dūmu koncentrācija pārsieka matmāra tik grūdiog signāls.

Izpaiznāms
Garantējamas dūmu nuotēko detektorūms tamavūmo laikotarpis yā 3 metā. Optimālos apstākļos sumetmāis detektorūm rekomendojamie keisti kat trejus metus.

Apkure
Gāzes detektors brīdina (ja par potenciāli iespējams) gāzes koncentrācijā jūsu mājokli, ja tas tiks atbilstoši uzturēts. Lai uzturētu detektoru labā darbībā katrreiz, ieteicams veikt zemāk minētās darbības:

- Kad displeja gāzes līmeņa indikators mirgo, izņemiet detektoru (ņemiet, vietā virsli nospiest šķitavas pultsensors priekšā)
- Turiet gāzes detektoru virs galvas un pūšiet, reti mēnu virsli nedot kopu ar pūšējmašīnu mikro birsti
- Gāzes detektora tīrīšanai nekad nelietojiet šķidrās vielas, vienkad noslaukiet to ar nedaudz mitru drānu
- Nekrīšgājiet uz detektoru
- Neizmēģiniet aerosolus uz gāzes detektora vai tā tuvumā

Uzvāds
Gāzes detektors sava nauk sauguma (ja nādas) laikā bet kur parastamo degējūgu dūmu gāzes signālizācija, sākas nāduoti tik patalpoje. Kad dūmu koncentrācija pārsieka matmāra tik grūdiog signāls.

Izpaiznāms
Garantējamas dūmu nuotēko detektorūms tamavūmo laikotarpis yā 3 metā. Optimālos apstākļos sumetmāis detektorūm rekomendojamie keisti kat trejus metus.

Apkure
Gāzes detektors brīdina (ja par potenciāli iespējams) gāzes koncentrācijā jūsu mājokli, ja tas tiks atbilstoši uzturēts. Lai uzturētu detektoru labā darbībā katrreiz, ieteicams veikt zemāk minētās darbības:

- Kad displeja gāzes līmeņa indikators mirgo, izņemiet detektoru (ņemiet, vietā virsli nospiest šķitavas pultsensors priekšā)
- Turiet gāzes detektoru virs galvas un pūšiet, reti mēnu virsli nedot kopu ar pūšējmašīnu mikro birsti
- Gāzes detektora tīrīšanai nekad nelietojiet šķidrās vielas, vienkad noslaukiet to ar nedaudz mitru drānu
- Nekrīšgājiet uz detektoru
- Neizmēģiniet aerosolus uz gāzes detektora vai tā tuvumā

Uzvāds
Gāzes detektors sava nauk sauguma (ja nādas) laikā bet kur parastamo degējūgu dūmu gāzes signālizācija, sākas nāduoti tik patalpoje. Kad dūmu koncentrācija pārsieka matmāra tik grūdiog signāls.

Izpaiznāms
Garantējamas dūmu nuotēko detektorūms tamavūmo laikotarpis yā 3 metā. Optimālos apstākļos sumetmāis detektorūm rekomendojamie keisti kat trejus metus.

Apkure
Gāzes detektors brīdina (ja par potenciāli iespējams) gāzes koncentrācijā jūsu mājokli, ja tas tiks atbilstoši uzturēts. Lai uzturētu detektoru labā darbībā katrreiz, ieteicams veikt zemāk minētās darbības:

- Kad displeja gāzes līmeņa indikators mirgo, izņemiet detektoru (ņemiet, vietā virsli nospiest šķitavas pultsensors priekšā)
- Turiet gāzes detektoru virs galvas un pūšiet, reti mēnu virsli nedot kopu ar pūšējmašīnu mikro birsti
- Gāzes detektora tīrīšanai nekad nelietojiet šķidrās vielas, vienkad noslaukiet to ar nedaudz mitru drānu
- Nekrīšgājiet uz detektoru
- Neizmēģiniet aerosolus uz gāzes detektora vai tā tuvumā

Uzvāds
Gāzes detektors sava nauk sauguma (ja nādas) laikā bet kur parastamo degējūgu dūmu gāzes signālizācija, sākas nāduoti tik patalpoje. Kad dūmu koncentrācija pārsieka matmāra tik grūdiog signāls.

Izpaiznāms
Garantējamas dūmu nuotēko detektorūms tamavūmo laikotarpis yā 3 metā. Optimālos apstākļos sumetmāis detektorūm rekomendojamie keisti kat trejus metus.

Apkure
Gāzes detektors brīdina (ja par potenciāli iespējams) gāzes koncentrācijā jūsu mājokli, ja tas tiks atbilstoši uzturēts. Lai uzturētu detektoru labā darbībā katrreiz, ieteicams veikt zemāk minētās darbības:

- Kad displeja gāzes līmeņa indikators mirgo, izņemiet detektoru (